

dne **15. 5. 2026** od **11:00** do **15:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Soběslavice (okres Liberec)**

č. p. 1, 2, 3, 4, 6-11, 13, 21, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 39, 41-48, 50, 51, 54, 55, 60, 65

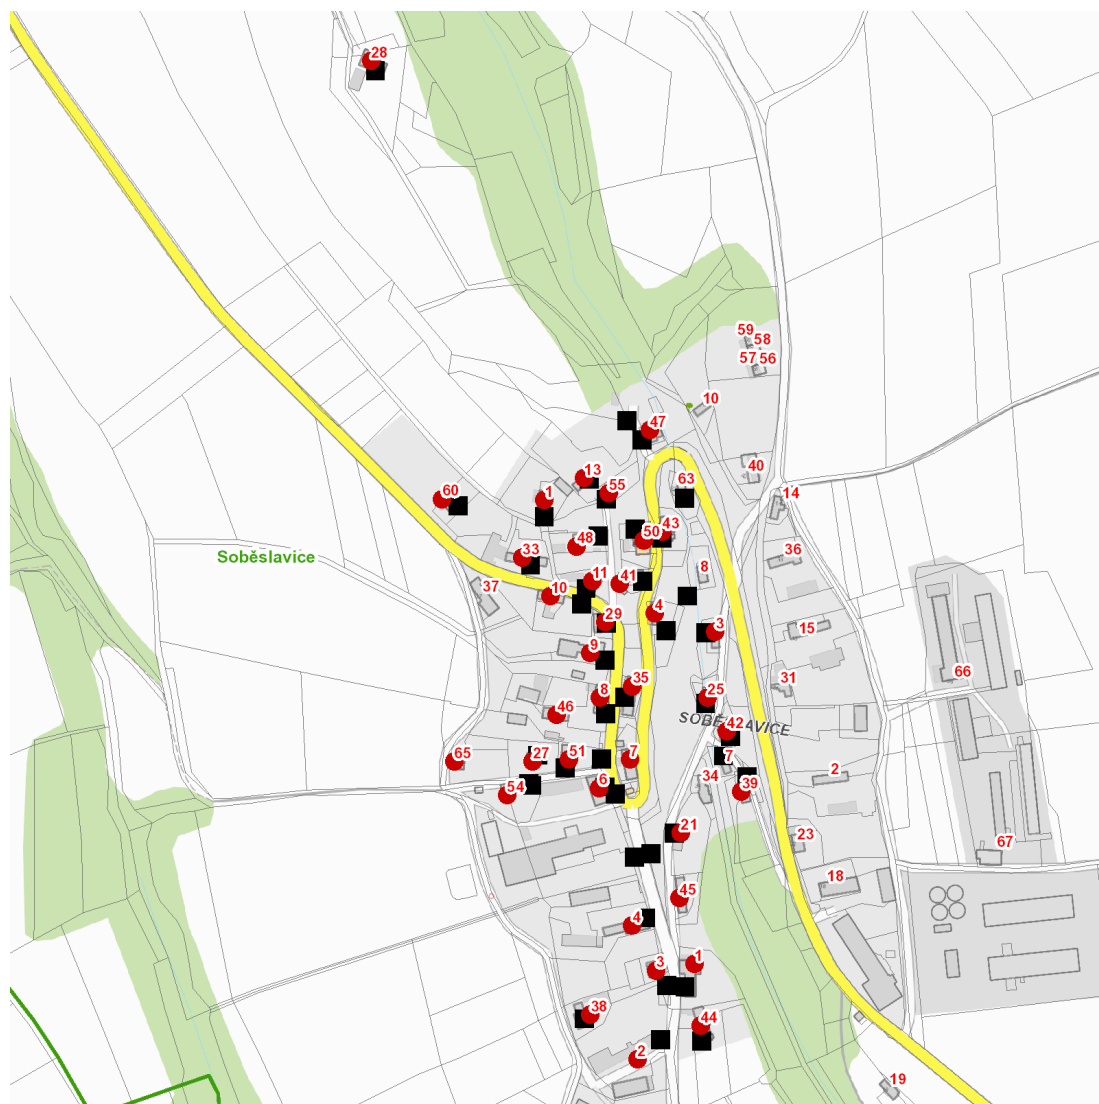
č. ev. 1, 3, 4

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušeni dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 15. 5. 2026 od 11:00 do 15:30 hodin

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: 2g5aupx (Obec Soběslavice)